

- Legenda:
- TS

K

AZ

EN

THR

AD

PV

TPV

R+Z

ČS1(2)

VO1(2)

SK

UV

RC

TC

Wamslar K178

Kotel RAY28

Akumulačný zásobník 1000l

Membránová expanzná nádoba

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov do35kW

Automatické doplňovanie do sústavy UK

Poistný ventil Presscor A100 1/2"-1/2" 1,8bar

Trojcestný prepínací ventil so servopohonom

Rozdeľovač zberač Herz Pumpfix DN25 2 okruhy

Čerpadlová skupina Pumpfix mix DN25



Vykurovací okruh

Zpětná klapka

Úprava vykurovacej vody

Termostat vykurovania

Teplotné čidla

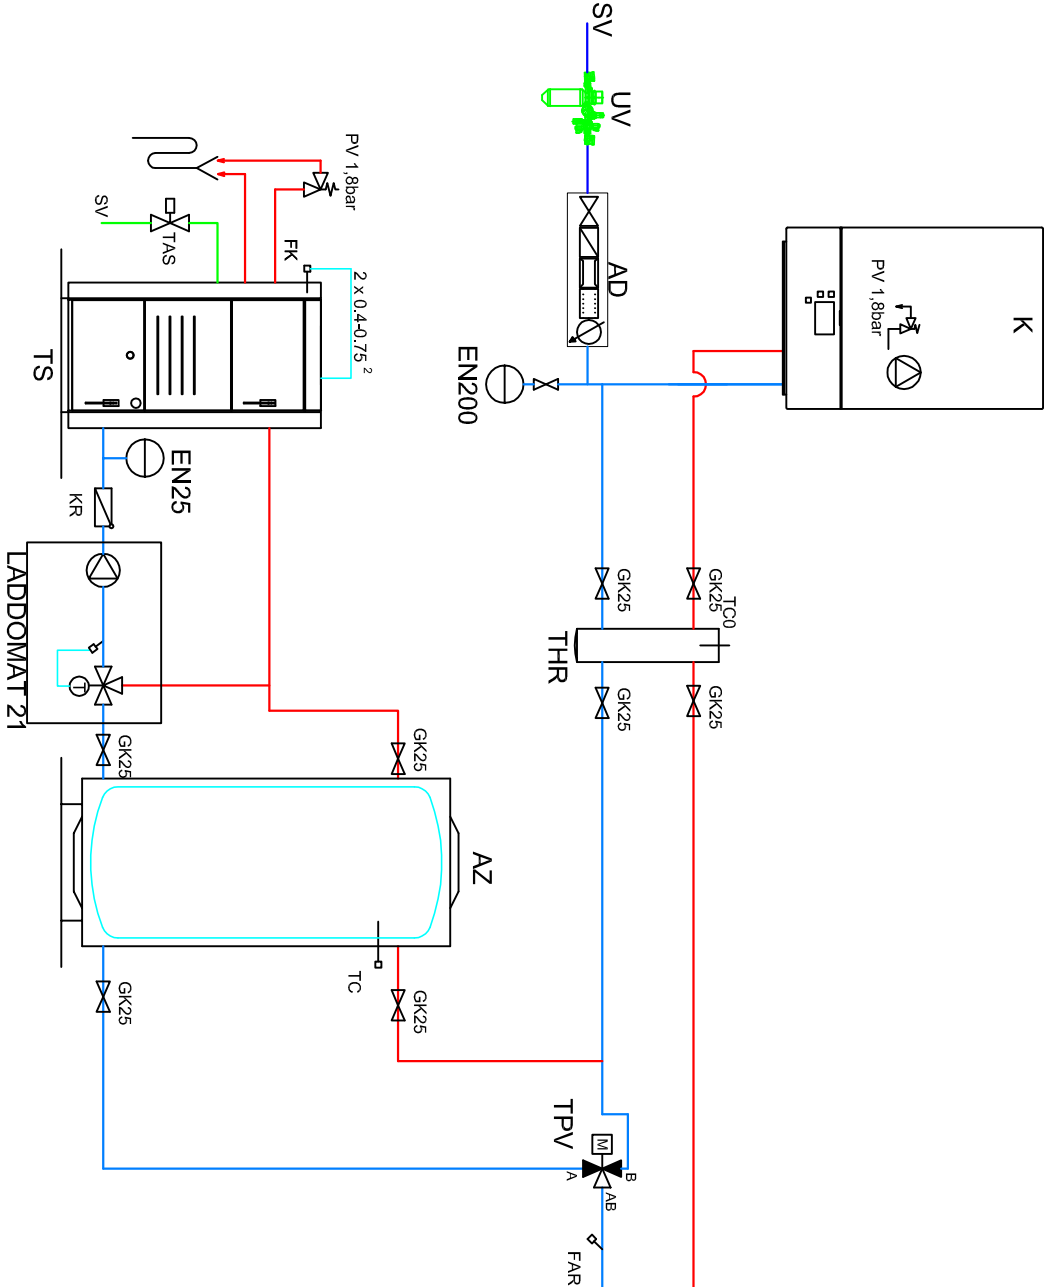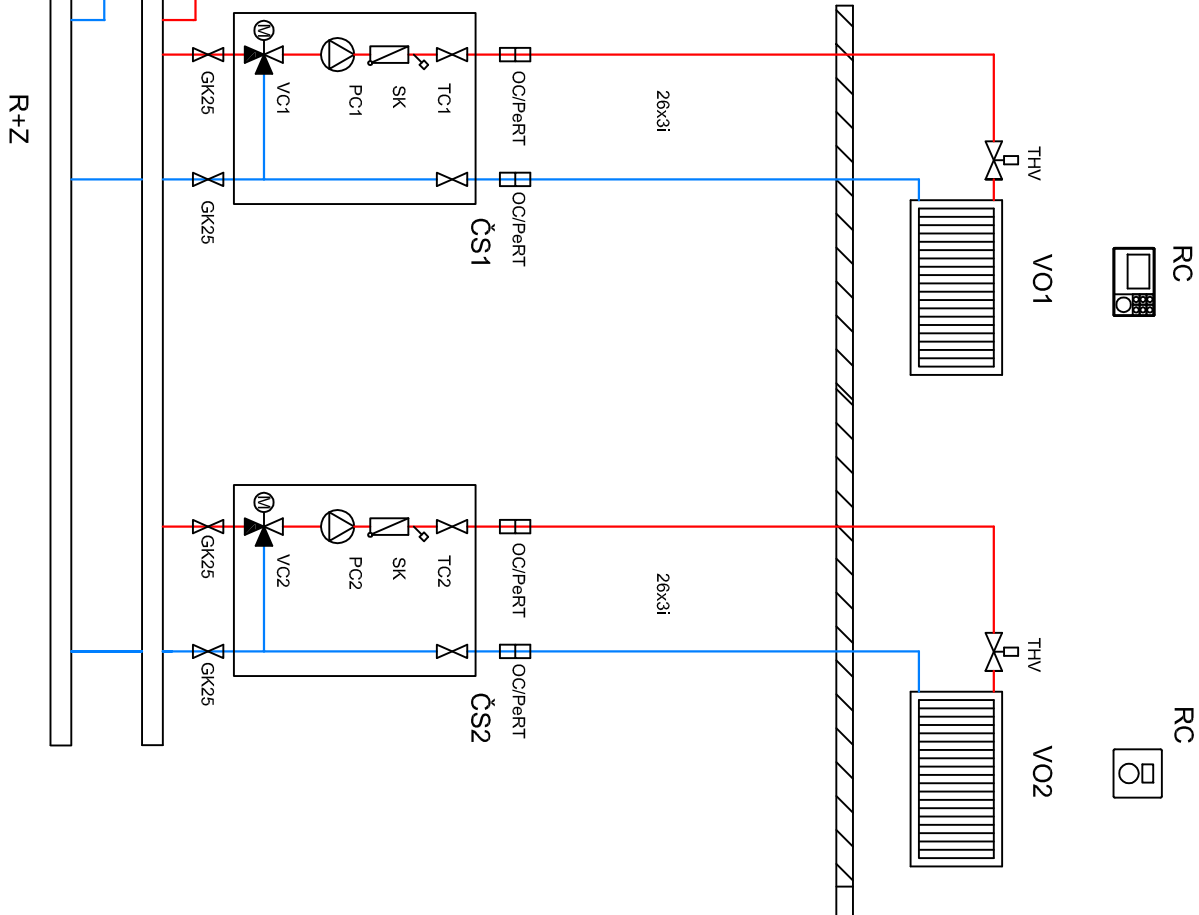

Pozn.
-Projektová dokumentácia je spracovaná v úrovni na stavebné povolenie, nenahrádza realizačnú dokumentáciu
-Presný návrh čerpadla a nastavenie ventilov vyk. telies bude spracované v ďalšom stupni PD

Vypracoval	Ing. Beáta Adamčíková		
Zodpovedný proj.	Ing. Beáta Adamčíková		
INVESTOR	Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság 943 61 Salka, č. 435, SR		
MIESTO STAVBY	k. ú. SALKÁ, okres NOVÉ ZÁMKY p.č. 534, 535, 539, 734/46, 530/6	KLAS. STAV.	Dátum 10.2020
OBJEKT	REMESELNÝ DOM		Stupeň Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	VYKUROVANIE SCHÉMA ZAPOJENIA ZARIADENIA		FORMÁT: 2x44 MIERKA: Č. VÝKR. : 3